


Nr	Nazwa Pomieszczenia	EsF - [lx] wg PN-EN
I/0.01	ANEKS KUCHENNY	200
I/0.02	WC DAMSKI/NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200
I/0.03	PRALNIA/SUSZARNIA	200
I/0.04	WC MĘSKI	200
I/0.05	ŁAZIENKA	200
I/0.06	IZOLATKA	300
I/0.07	ŁAZIENKA	200
I/0.08	POKÓJ 1 OS.	300
I/0.09	ŁAZIENKA	200
I/0.10	POKÓJ 3 OS.	300
I/0.11	ŁAZIENKA	200
I/0.12	POKÓJ 3 OS.	300
I/0.13	ŁAZIENKA	200
I/0.14	ŁAZIENKA WYCHOWAWCÓW	200
I/0.15	SALA DO NAUKI	500
I/0.16	SALA DO NAUKI	500
I/0.17	SALA DO NAUKI	500
I/0.18	SALA DO NAUKI	500
I/0.19	KLATKA SCHODOWA	150
I/0.20	REZERWA NA GABINET WETERYNARYJNY	-
I/0.21	REZERWA NA GABINET WETERYNARYJNY	-
I/0.22	SALA DO NAUKI	500
I/0.23	SALA KOMPUTEROWA	500
I/0.24	POM. SOCJALNE	200
I/0.25	KOMUNIKACJA	100
I/0.26	KLATKA SCHODOWA	150
I/0.27	KOMUNIKACJA	100
I/0.28	KORYTARZ	100
I/0.29	POM. GOSPODARCZE	100

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A.1 ST1	OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGULABLE S670 4K STEP 1/25W
A.1 ST2	OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGULABLE S670 4K STEP 2/32W
A.1 ST3	OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGULABLE S670 4K STEP 3/36W
B.1	OPRAWA NASTROPOWA,IP65 - GEO LED 20W ROUND WHITE 4K
C.1	OPRAWA NASTROPOWA,IP40, IK05 - LED PANEL 418 M600 U19 C90 ED 4K - 36W
D.1	OPRAWA NASTROPOWA,IP54, IK08 - LUNAKO LED ROUND 4K - 24W
E.1	OPRAWA NASTROPOWA ASYMETRYCZNA,IP20 - Gemma LED - 56W

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH/AWARYJNYCH	
EW.1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SA8LTO- 7,5W
EW.2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SA8LTO- 7,5W
EW.3	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SA8LTO- 7,5W
AW.1	OPRAWA AWARYJNA LED, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SA8LTO- 7,5W
	Oprawa z modulem awaryjnym 1h
EXIT	ZNAKI KIERUNKOWE W FORMIE PIKTOGRAMÓW NAKLEJANYCH, FLUORESCENCYJNYCH

BUDYNEK INTERNATU RZUT PARTERU - skala 1 : 100

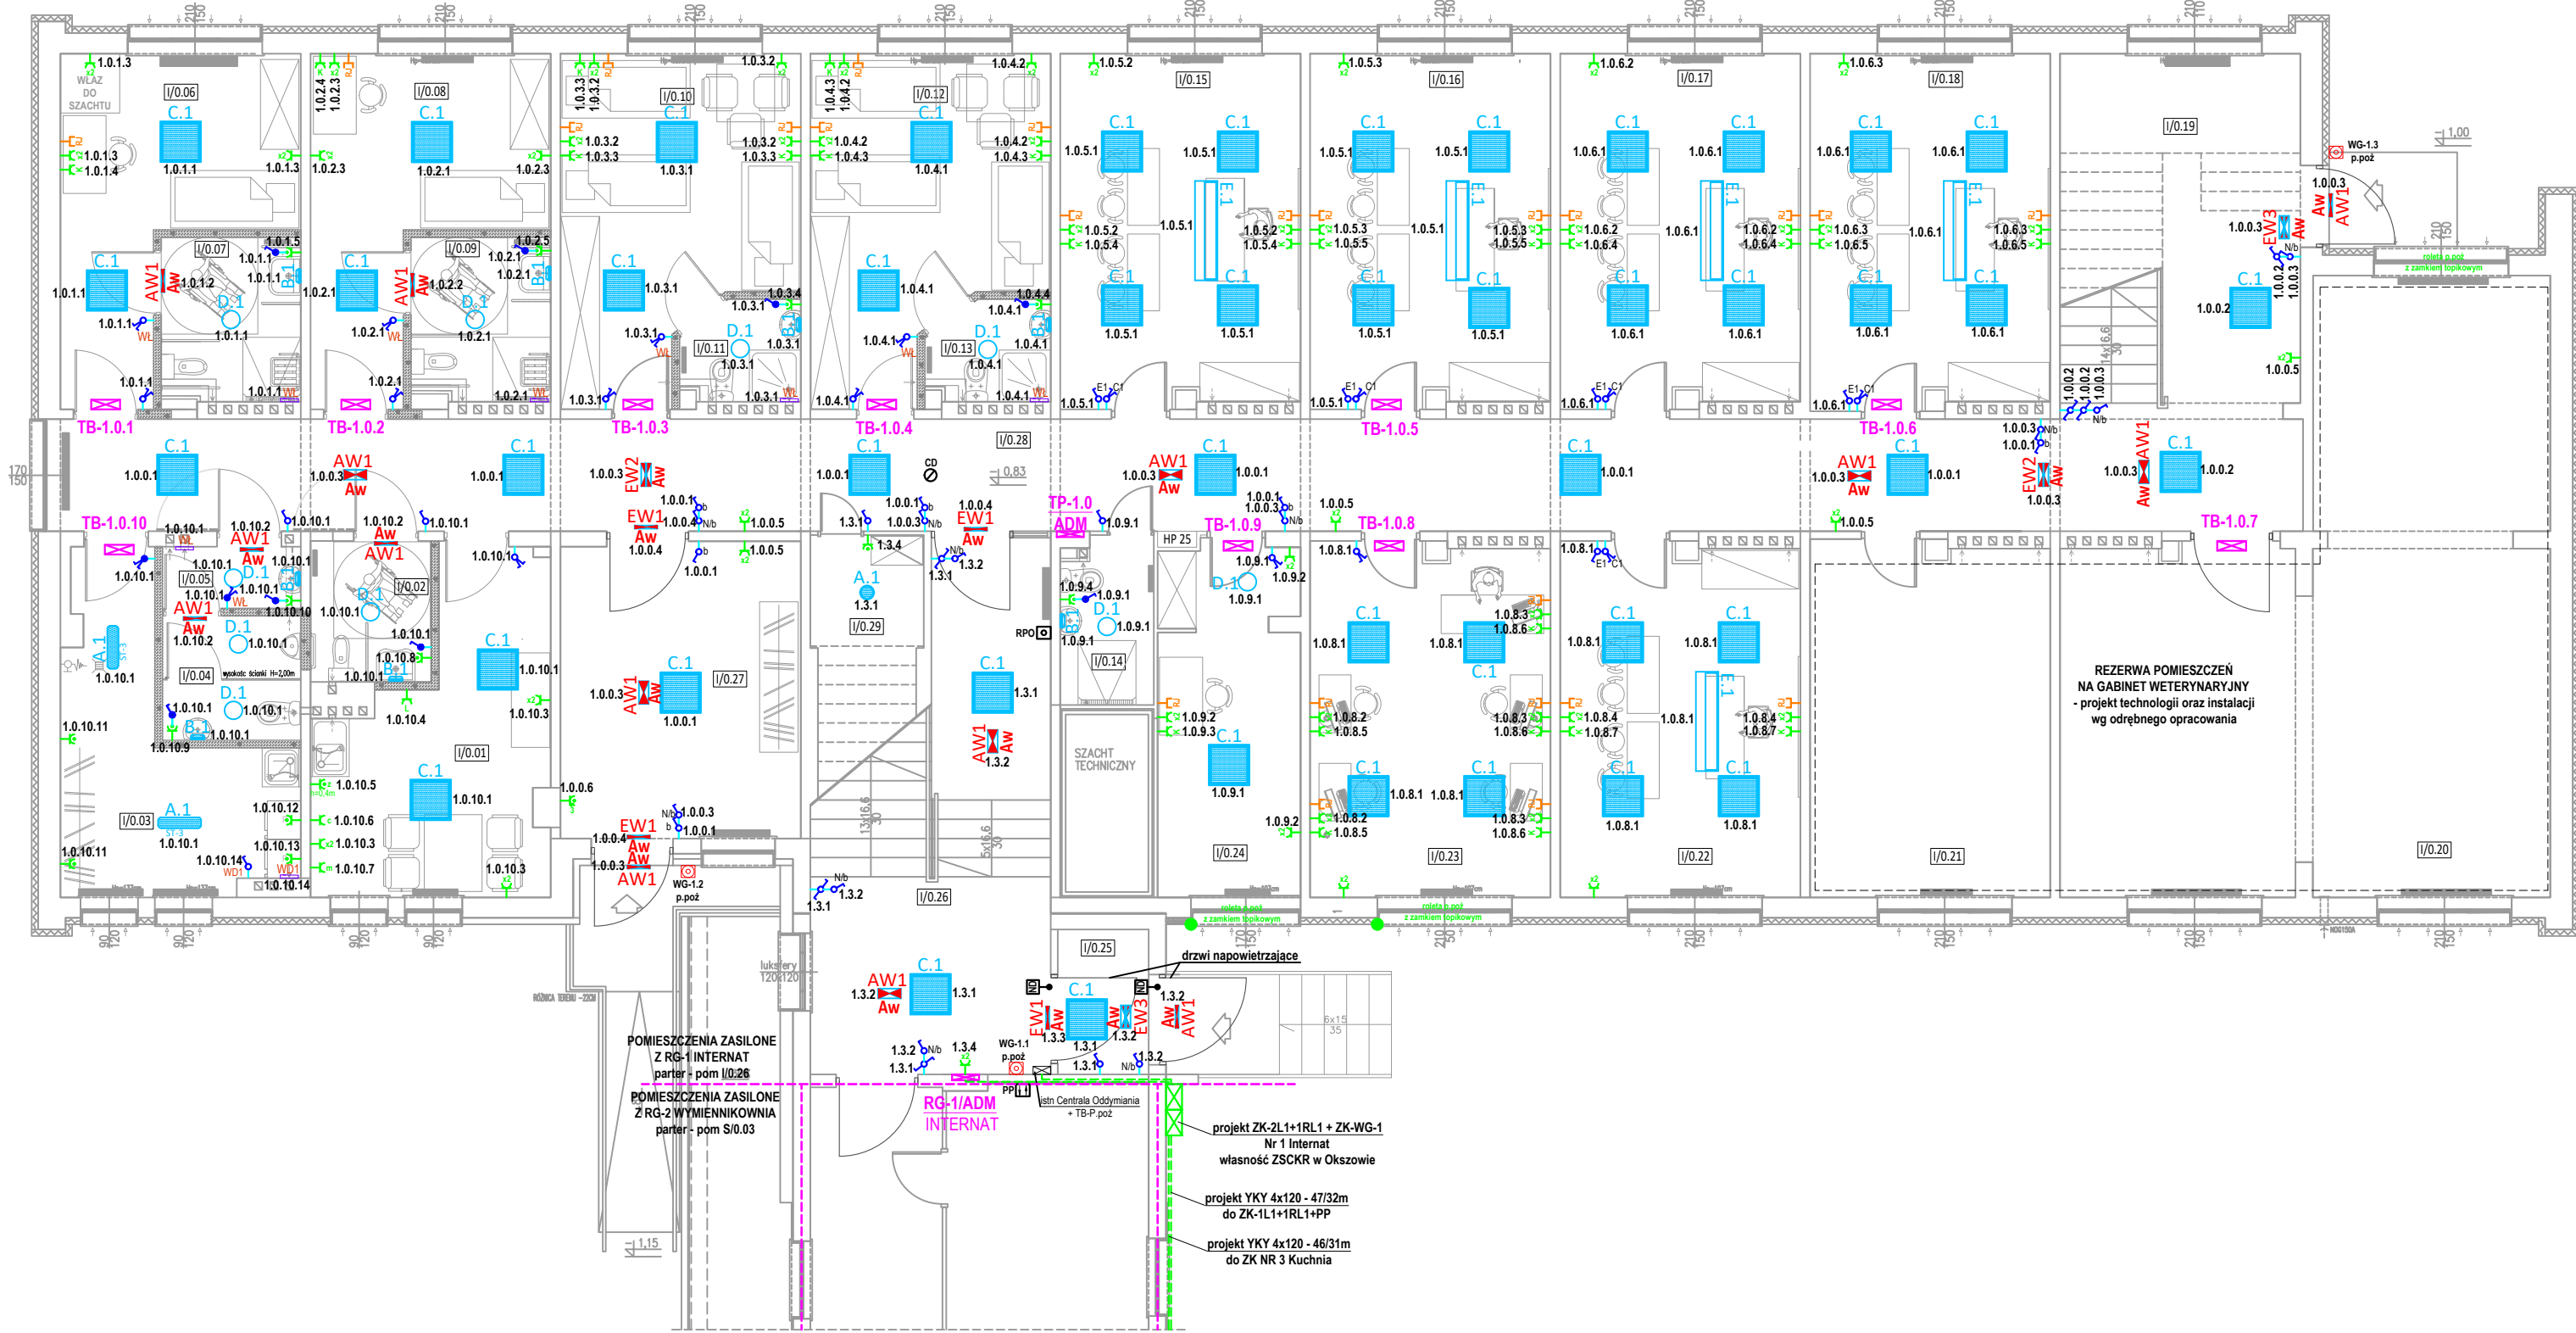

OZNACZENIA

- ISTN. CENTRAŁA ODDYMIANIA
- Istniejąca optyczna czujka dymu
- Istniejący ręczny przycisk oddymiania RPO
- Istniejący napęd otwierania kłapy oddymiającej
- Istniejący przycisk przewietrzania
- Czujka wiatr-deszcz
- Istniejący napęd otwierania drzwi napowietrzających

Układ sieci: TN-C-S

OZNACZENIA


- PRZYCISK WYŁĄCZNIKA P.POŻ. - Rozdzielnica ALFA 3 Z/P IP 44
- ZŁĄCZE Z WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM P.POŻ.
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE Z POMIAREM PGE
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA INTERNATU
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA WYMIENNIKOWNI
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA KUCHNI
- PROJEKTOWANA TABLICA BEZPIECZNIKOWA PIĘTROWA
- PROJEKTOWANA TABLICA BEZPIECZNIKOWA POMIESZCZEŃ

- ŁĄCZNIK 1BIEG (bistabilny)
- ŁĄCZNIK 1BIEG (bistabilny) - obwód ośw nocnego
- ŁĄCZNIK 1BIEG
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
- ŁĄCZNIK 1BIEG HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY

- GNIAZDO KOMPUTEROWE
- GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f PODWÓJNE
- GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE
- GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE (lodówka)
- GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE (czajnik)
- GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE (mikrofal)
- GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE (grzejnik el.)
- GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE (okap)
- GNIAZDO WTYCZKOWE HERM. 1-f POJEDYŃCZE
- GNIAZDO WTYCZKOWE HERM. 3-f POJEDYŃCZE

- BLOK BIUROWY - 2x2P+Z, 2P+Z z blokadą, RJ 45
- puszka przyłączeniowa 1f
- puszka przyłączeniowa 3f

- Wentylator łazienkowy - 1f
- Wentylator dachowy - 1f
- Wentylator dachowy - 3f

		BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT 20-153 LUBLIN, UL. BIEŁSKIEGO 7/1 TEL. +48 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.PL WWW.EKWADRAT.PL	
Investor:	ZESPÓŁ SZKOŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul.Szkolna 2,22-105 Okszków		
Nazwa inwestycji:	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSKCR W OKSZOWIE 22-105 Okszków; ul Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chelm, Obręb 060303_2_0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid 322/104		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
Projektował:	mgr inż. Artur Golonka	LUB/0014/POOE/09	rys.nr
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PWOE/06	
SIERPIEŃ 2021	Plan wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku internatu - rzut parteru		E-08
Skala 1 : 100			
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM			