



WIDOK ZŁĄCZA KABLOWEGO TYPU  
ZK-2L1+2RL1 + ZK-WG-3  
Nr 3 Kuchnia  
własność ZSCKR w Okszwie



ROZMIESZCZENIE APARATURY  
ZK-2L1+2RL1 + ZK-WG-3  
Nr 3 Kuchnia  
własność ZSCKR w Okszwie

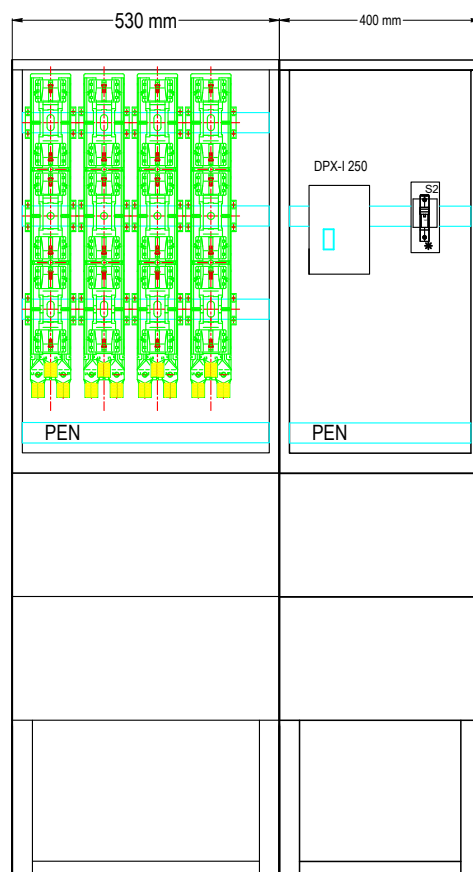


UWAGA:

1. Montaż aparatury należy wykonać na płycie izolacyjnej.
2. Przewody łączeniowe do aparatów prowadzić za płytą.
3. W płycie wywiercić otwory  $\phi$  8 mm na wyprowadzenie przewodów

\* - elementy przystosowane do plombowania

Układ sieci: TN-C

	<b>BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT</b> 20-153 LUBLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1 TEL. +48 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.EU WWW.EKWADRAT.PL		
Inwestor:	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZWIE ul.Szkołna 2,22-105 Okszw</b>		
Nazwa inwestycji:	<b>WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSCKR W OKSZWIE</b> 22-105 Okszw; ul Szkołna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chelm, Obręb 060303_2.0043 Okszw-Kolonia, dz. nr ewid 322/104		
Faza:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
Projektował:	mgr inż. Artur Golonka	LUB/0014/POOE/09	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PWOE/06	
SIERPIEŃ 2021	<b>Widok złącza kablowego typu ZK-2L1+2RL1 + ZK-WG-3 Nr 3 Kuchnia (własność ZSCKR w Okszwie)</b>		rys.nr
Skala 1 : 15			<b>E-15</b>
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM			